



Trái Phiếu Dừng Cho Công Tác Giảm Thiểu Mức Khí Radon Tháng 5 Năm 2017

Với việc thông qua Trái phiếu Y tế và An toàn tháng 5 năm 2017, chỉ có hơn 1,1 triệu đô la đã có sẵn nhằm cho công tác giảm thiểu mức radon trong các Trường Công lập Portland.

Công tác Giảm thiểu Khí Radon Đang được Tiến hành


Một số dự án radon đã được bắt đầu trước khi trái phiếu tháng 5 năm 2017 sử dụng nguồn tài trợ khẩn cấp từ khu học chánh. Trong vài tháng qua, các nhóm làm việc đã thực hiện những tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu khí radon khỏi các địa điểm có vấn đề trên toàn học khu.

Thử nghiệm Phát hiện Radon Bắt đầu vào năm 2016

PPS đã bắt đầu thử nghiệm radon vào mùa xuân năm 2016 để tuân thủ luật pháp tiểu bang, chỉ thị kiểm tra radon ở mọi trường công lập trước tháng 1 năm 2021. PPS đã hoàn thành tốt công tác thử nghiệm của mình trước thời hạn do tiểu bang ấn định.

PPS sẽ kiểm tra lại sau mỗi năm năm

Theo các quy định của Cơ quan Y tế Oregon, tất cả các phòng ở tầng trệt thường xuyên bị chiếm đóng trong các trường học với mức radon đã được giảm nhẹ sẽ được kiểm tra lại sau mỗi năm năm.

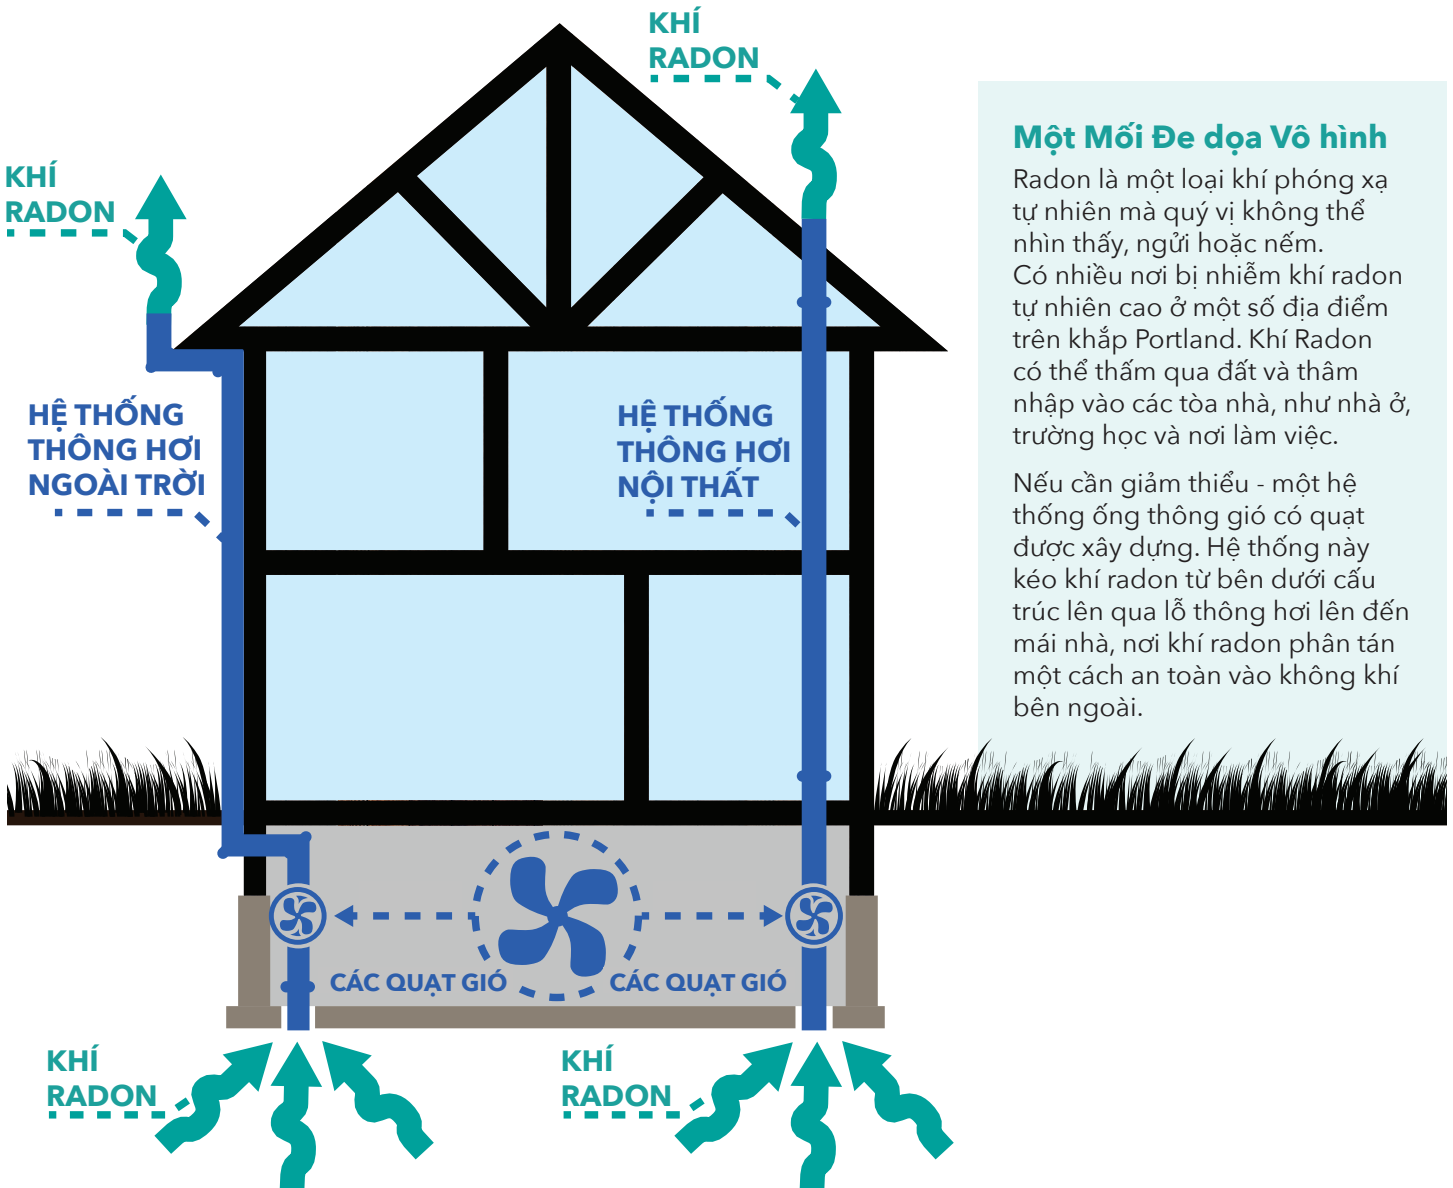

Một Mối Đe dọa Vô hình

Radon là một loại khí phóng xạ tự nhiên mà quý vị không thể nhìn thấy, ngửi hoặc nếm. Có nhiều nơi bị nhiễm khí radon tự nhiên cao ở một số địa điểm trên khắp Portland. Khí Radon có thể thấm qua đất và thâm nhập vào các tòa nhà, như nhà ở, trường học và nơi làm việc.

Nếu cần giảm thiểu - một hệ thống ống thông gió có quạt được xây dựng. Hệ thống này kéo khí radon từ bên dưới cấu trúc lên qua lỗ thông hơi lên đến mái nhà, nơi khí radon phân tán một cách an toàn vào không khí bên ngoài.